

Блок А-03 для управления очисткой воздушных фильтров.

Сертификат соответствия № РОСС.RU.AB48.B00660 от 10.07.2009 г.
Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-34465 от 03.06.2009 г.


Предназначен для управления очисткой воздушных фильтров, на которых установлено 8, 16 или 24 электропневмоклапана (ЭПК). Блок формирует регулируемые по длительности и периоду импульсы и распределяет их по ЭПК подачи сжатого воздуха для очистки от пыли фильтровальных элементов.

Схема подключения ЭПК минимизирует количество соединительных проводов: 8 ЭПК подключаются к блоку по 6-ти проводам, 16 ЭПК - по 8-ми проводам, а 24 ЭПК - по 10-ти проводам.

Блок защищён от перегрузок по току и коротких замыканий в цепях нагрузки.

Период повторения импульсов регулируется от 1 до 30 сек., а их длительность - от 50 до 150 мсек. Напряжение импульса - 220 В, 50 Гц. Блок обеспечивает индикацию тока через нагрузку, что позволяет выявить неисправные ЭПК.

Габаритные размеры блока - не более 215x121x60 мм, масса - 0,75 кг.

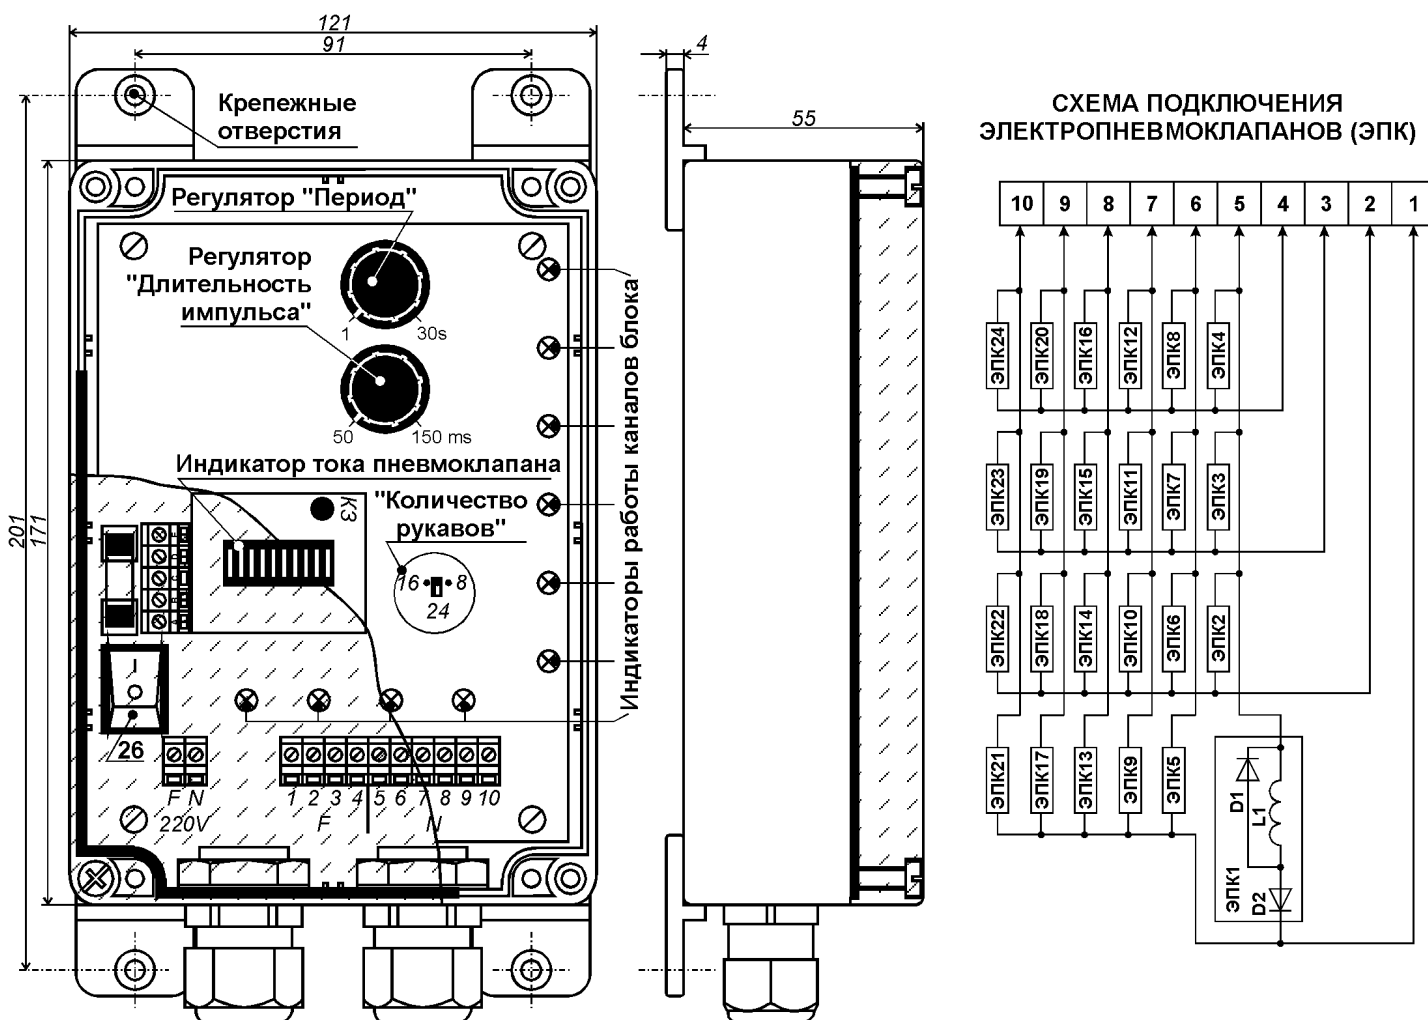

ООО «Промрадар». Телефон (495) 507-51-24, 924-36-39.

143517 Московская область, Истринский район, станция Холщёвики.

Тел./факс (498) 729-28-74, 729-28-75.

E-mail: promradar@yandex.ru

<http://www.promradar.ru/>