


# Блок А-07 для регенерации локальных промышленных воздушных фильтров.

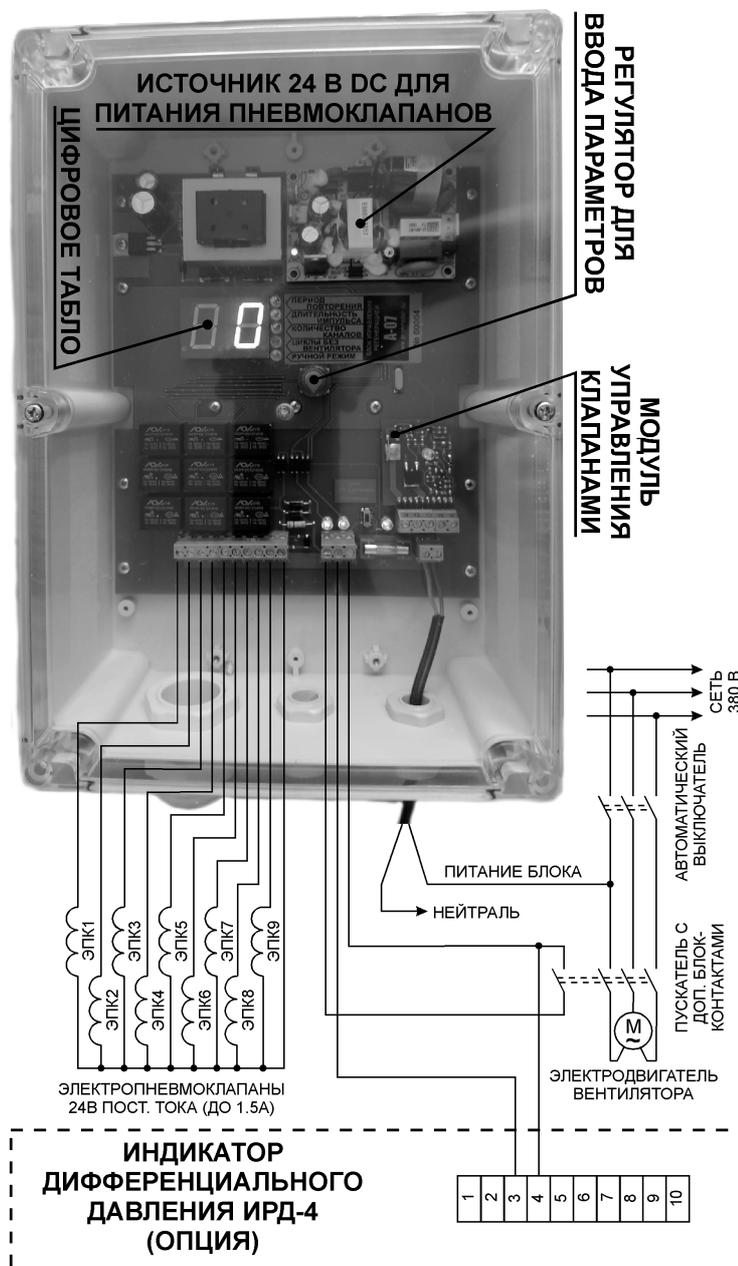

Блок А-07 предназначен для управления регенерацией (очисткой от пыли) промышленных воздушных фильтров с количеством фильтровальных элементов от 1 до 9. Устройство поочередно выдаёт регулируемые по длительности и периоду импульсы на электропневмоклапаны с рабочим напряжением 24 В постоянного тока. **Регенерация производится либо в постоянном режиме, либо по внешнему сигналу от контроллера запылённости фильтра.** Предусмотрена возможность выполнения нескольких циклов принудительной регенерации после отключения вентилятора.

## Блок обеспечивает:

- выбор количества фильтровальных элементов от 1 до 9;
- выдачу электрических импульсов напряжением 24 В и током до 1,5 А на электрические пневмоклапаны воздушного фильтра;
- регулировку длительности импульсов в диапазоне от 0,03 до 0,99 сек.;
- регулировку периода повторения импульсов в диапазоне от 2 до 99 сек.;
- принудительную регенерацию фильтра в течение заданного количества циклов после остановки вентилятора;
- возможность работы как в автономном режиме, так и по внешнему сигналу от устройства, контролирующего степень запылённости фильтра (например, от индикатора дифференциального давления ИРД-4).

ООО «Промрадар». Телефон +7 (495) 507-51-24. WhatsApp +7 (985) 924-36-39.

143517 Московская область, Истринский район, станция Холщёвики.

Технические консультации и техподдержка +7 (498) 729-28-76.

E-mail: [promradar@yandex.ru](mailto:promradar@yandex.ru)

<http://www.promradar.ru/>